

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Indholdsfortegnelse

1. Anvendelse
2. Alarmeringsplan
3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel
4. Telefonliste følsomme forbrugere
5. Telefonliste beredskab, myndigheder, medier, rådgiver
6. Oversigt over tilgængelig information om vandforsyningen
7. Handleplan for etablering af nødvandforsyning
8. Handleplan ved længerevarende strømsvigt
9. Handleplan ved drikkevandsforurening
10. Handleplan ved lækage/ledningsbrud

Ajourført: 19.03.2025
Af: Bestyrelsen

1. Anvendelse

En beredskabsplan er en køreplan for, hvordan vandforsyningen skal gribe tingene an, når det ikke er muligt at opretholde den normale forsyningssituation.

Det kan eksempelvis være ved forurening af vandet, langvarigt strømsvigt eller stort ledningsbrud

I en beredskabssituation har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenede vand, der kan være sundhedsskadeligt.

I Silkeborg Kommunes Beredskabsplan For Vandforsyning er beskrevet hvordan og hvor vandværket kan hente hjælp i sådanne situationer. Denne plan er udarbejdet og vedligeholdes af Silkeborg Kommunes Teknik- og Miljøafdelingen. En opdateret udgave af planen med tilhørende bilag er tilgængelig for vandværkerne og andre relevante instanser på <https://beredskabsplan.silkeborg.dk/afdelingernes-delplaner/teknik-og-miljoeafdelingen/indsatsplan-for-drikkevandsforurening>.

Det anbefales at vandværket sammen med deres egen beredskabsplan vedlægger en udprintet udgave af "Silkeborg Kommunes Beredskabsplan For Vandforsyning" og tilhørende telefonlister (Bilag 12 og bilag 13).

Vandværket bør desuden lægge en kopi af sin beredskabsplan på vandværkets hjemmeside sammen med et link til Silkeborg Kommunes beredskabsplan. Dette som en god information til forbrugerne, men også som en ekstra sikkerhed, hvis uheldet skulle være ude, således at alle bestyrelsesmedlemmer og andre relevante instanser har adgang til planen via Internettet.

Vandværkets bestyrelse er ansvarlig for at beredskabsplanen løbende revideres - minimum 1 gang årligt.

2 Alarmeringsplan

Ved henvendelse om unormal vandforsyning skal vandværket eller den myndighed, der modtager meddelelsen handle som angivet i alarmeringsplanen.


Inden for normal arbejdstid vil henvendelsen almindeligvis blive rettet til enten vandforsyningen eller kommunen som tilsynsmyndighed for vandforsyningen.

Uden for normal arbejdstid er det Brand og Redning, der modtager henvendelsen på tlf 89703599.

Eksempler på henvendelser om en unormal forsyningssituation:

- Forbruger klager over vandkvaliteten
- Indberetning af sygdomstilfælde fra de lokale læger til embedslægen
- Indberetning om uheld med f.eks. kemikalier på en virksomhed
- Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom
- Trafikuheld med udslip af kemikalier
- Brud på større ledninger
- Rutinemæssig kontrol med vandkvaliteten påviser en forurening.

Alarmeringsplan:

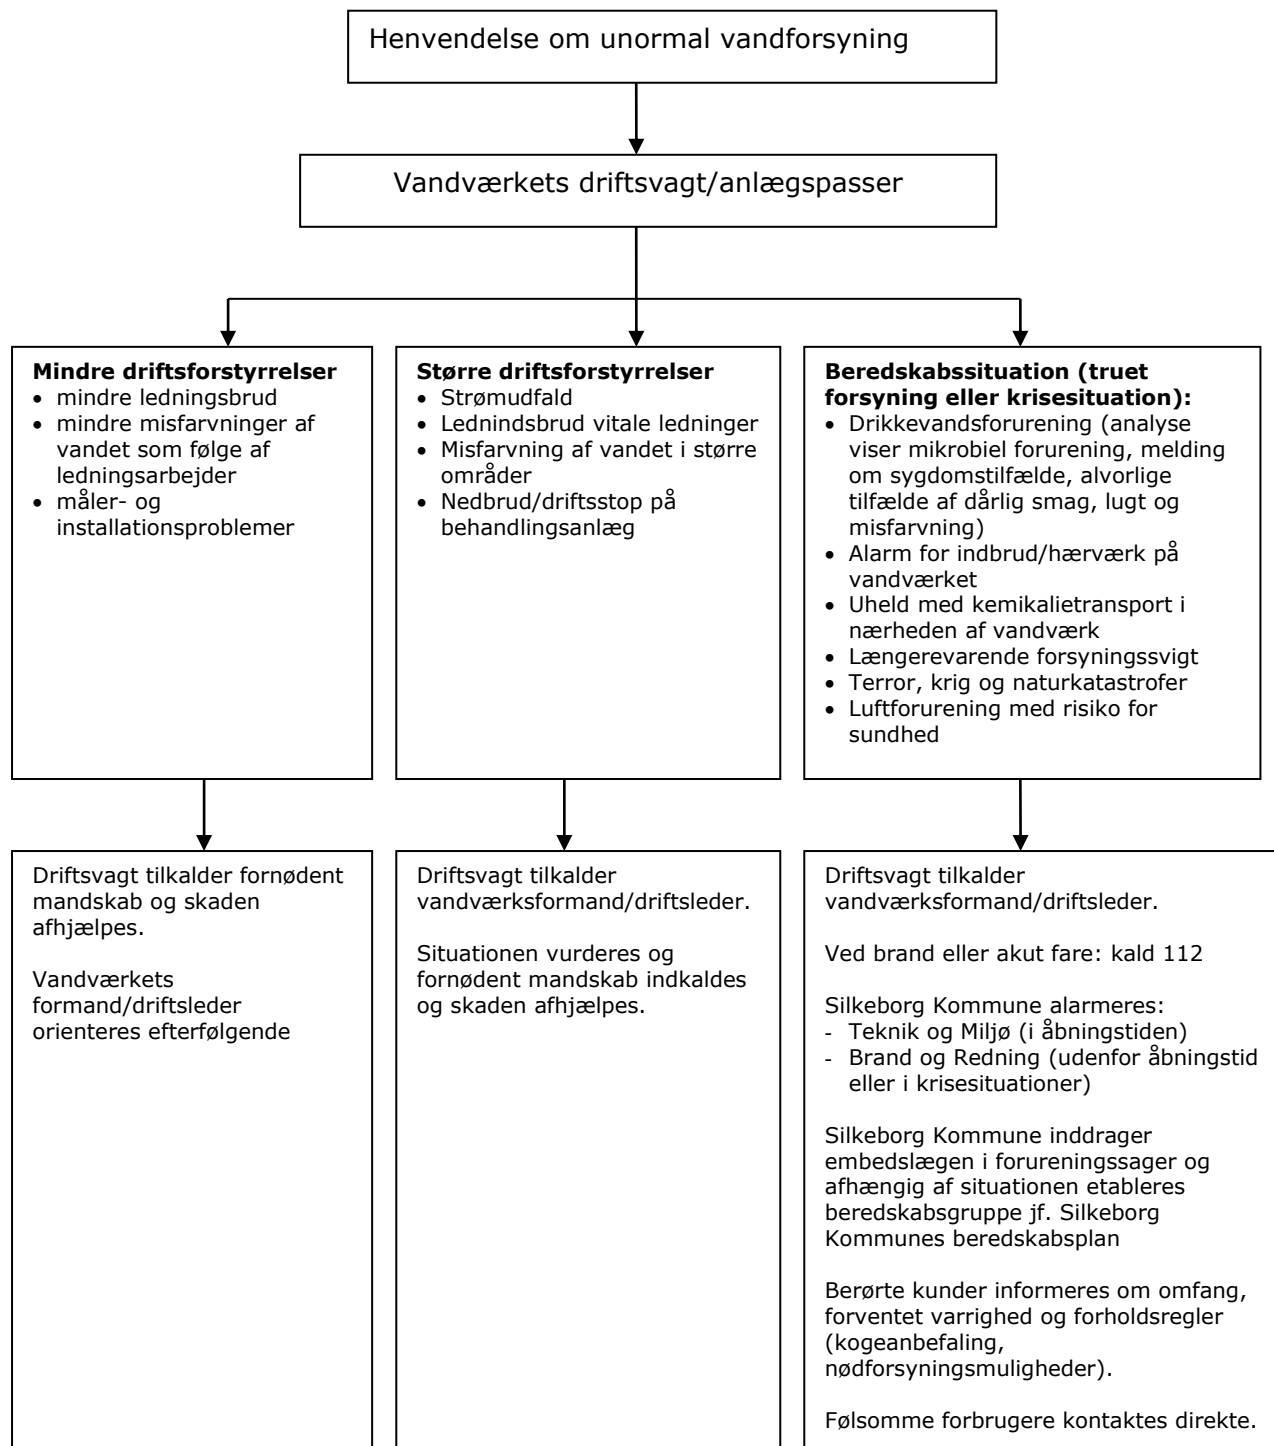

3 Telefonliste - vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel

Vandværkets bestyrelse og driftspersonale – alle har nøgle til Vandværket.

Bestyrelse	Navn	adresse	E-mail	Tlf-arb.
Formand	Tonny Pedersen	Kongemosevej 21 Hvam 8620 Kjellerup	formanden@hvamvand.dk	21 74 64 65
Næstformand	Søren Frederiksen	Gl Hærkrovej 100, Hvam 8620 Kjellerup	søren@hvamvand.dk	22 27 68 03
Kasserer	Chris Antonsen	Krogsgårdsvej 15, Hvam 8620 Kjellerup	kassereren@hvamvand.dk	51 54 47 47
Sekretær	Lars Hansen	Sejersgade 4, Vium 8620 Kjellerup	lars@hvamvand.dk	31 70 44 33
Bestyrelsesmedlem	Henning Pedersen	Hornskovvej 2, Vium 8620 Kjellerup	henning@hvamvand.dk	86 66 76 88
Driftspersonale	Navn	adresse	E-mail	Tlf-arb.
Vandværkspasser	Søren Frederiksen		søren@hvamvand.dk	22 27 68 03

Håndværkere og materiel

	Navn	adresse	E-mail	Tlf-arb.	Tlf-privat
Elektriker	Birger Brødløs	Højgårdsvej 24 8620 Kjellerup	cp@brodlos.dk	8688 0655	
VVS	Frederiks smedie & vvs	Nyrupvej 2B 7470 Karup	jm@fevas.dk	8726 2500	
Entreprenør	Hvam Maskinstation	Ålborgvej 73 8620 Kjellerup	info@hvam-maskinstation.dk	4013 7665	
El-forsyning	Norlys	Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg		7015 1560	
LER (påvisning af kabler/ledninger)	Thvilum Aps	Rønhøjvej 12 8300 Odder	kontor@thvilum.dk	8654 6233	
Evida (påvisning af gasledninger)	Evida	Vognmagervej 14 8800 Viborg	Evida.dk	7789 9000	
Teknisk rådgiver	A Højfeldt / Gunnar Olsen	Mads Eq Damgaards Vej 52, 7400 Herning	info@a-hoejfeldt.dk	97 12 02 22	
Afmærkningsmateriel					
Nødstrømsanlæg	PM energi	Østergade 134, 9700 Brønderslev	salg@pmenergi.dk	9880 1822	
Rendegraver	Hvam Maskinstation	Ålborgvej 73 8620 Kjellerup	info@hvam-maskinstation.dk	4013 7665	
Brøndborer	A Højfeldt / Gunnar Olsen	Mads Eq Damgaards Vej 52, 7400 Herning	info@a-hoejfeldt.dk	97 12 02 22	
Lækageudstyr					
Slamsuger	Hvam Maskinstation	Ålborgvej 73 8620 Kjellerup	info@hvam-maskinstation.dk	4013 7665	
Laboratorium	Navn	adresse	E-mail	Tlf-arb.	Tlf-privat
	Eurofins	Ladelundsvej 85, 6600 vejen		7022 4266	
Nabovandværker	Navn	adresse	E-mail	Tlf-arb.	Tlf-privat
	Thorning Vandværk	Munkemarken 21 8620 Kjellerup		8688 0476	86889122
	Sjorslev vandværk	Søndergårdsvej 5 8620 Kjellerup		86667781	

4	Telefonliste - Følsomme forbrugere
---	---

[illegible]

Materiale	Hvor findes oplysninger
Ledningsplaner	Ndr. Hvam Vandværk, Krogsgårdsvej 86, 8620 Kjellerup
Tegninger over vandværket	Ndr. Hvam Vandværk, Krogsgårdsvej 86, 8620 Kjellerup
El-tegninger for tavler	Ndr. Hvam Vandværk, Krogsgårdsvej 86, 8620 Kjellerup
Funktionsbeskrivelser for vandværket (tegning)	Ndr. Hvam Vandværk, Krogsgårdsvej 86, 8620 Kjellerup
Hvem har nøgle til vandværk	Fremgår af telefonliste - afsnit 3

7 Handleplan for etablering af nødvandforsyning

Situationsbeskrivelse	Længerevarende forsyningssvigt eller sundhedsfarlig drikkevandsforurening
Udbredelse	Hele eller dele af forsyningsområdet
Hvem er berørt	Forbrugerne i de berørte områder
Årsager	Nedbrud af vandværk, strømsvigt eller drikkevandsforurening
Hvilke handlinger skal sættes i værk	
Hvad er opgaven	Etablering af nød drikkevandsforsyning
Hvordan udføres den	Nødforsyning via ledninger til nabovandværk Der er etableret faste nødforsyningsledninger til nabo vandværk. (Sjørslev-Demstrup) Ved forurening i ledningsnettet skal de berørte dele af ledningsnettet og beholdere tages ud af drift eller renses/gennemskyllles før tilslutning af nødforsyningsledning etableres Kontakt Sjørslev-Demstrup vandværk, der er udset til at levere vand. Foretag grundig gennemskyllning af nødforsyningsledningen før forbindelsen tages i brug.
Hvem skal inddrages	Beredskabsgruppen: Vandværkets ledelse, Teknik og Miljø, Brand og Redning, embedslæge Sjørslev-Demstrup vandværk
Hvem skal orienteres	Forbrugerne orienteres om forsyningssituationen og den etablerede nødforsyningsmulighed Microwa kan sende SMS.

8 Handleplan for etablering af nødstrømforsyning

Situationsbeskrivelse	Længerevarende strømsvigt, der truer vandforsyningen
Udbredelse	Hele eller dele af forsyningsområdet er uden vandforsyning
Hvem er berørt	Forbrugerne i de berørte områder
Årsager	Nedbrud på det offentlige elforsyningsnet
Hvad er opgaven	Nedre Hvam vandværk har egen nødstrømforsyning, men skal sikre at der er det nødvendige brændstof til rådighed Både formand og næstformand har mindre lagre af brændstof

9 Handleplan ved drikkevandsforurening

Hvad er opgaven	• Undersøge mulige årsager til forureningen • Undersøge udbredelse af forurening - og mulighed for begrænsning • Drøfte behovet for bestilling af opfølgende hasteprover for kildeopsporing • Afklare om der er følsomme forbrugere • Afklare bedst mulig metode til varsling af forbrugerne • Afklare om vandet er sundhedsfarligt, og i givet fald meddele vandværket påbud om udsending af kogeanbefaling • Varsling af forbrugerne • Hvis relevant orientere Silkeborg Kommunes overordnede politiske og administrative ledelsesniveau • Hvis relevant orientere Kommunikationsstaben i Silkeborg Kommune
-----------------	---

10 Handleplan lækage/ledningsbrud

Situationsbeskrivelse	Lednings brud
-----------------------	---------------

- Hvilke handlinger skal sættes i værk
 - Find bruddet – kan det ikke lokaliseres kontaktes Frederiks VVS, evt med nat arbejde
 - Isolér bruddet
 - Afgør hvem der er berørt
 - Kontakt de berørte

- Reparer skaden.